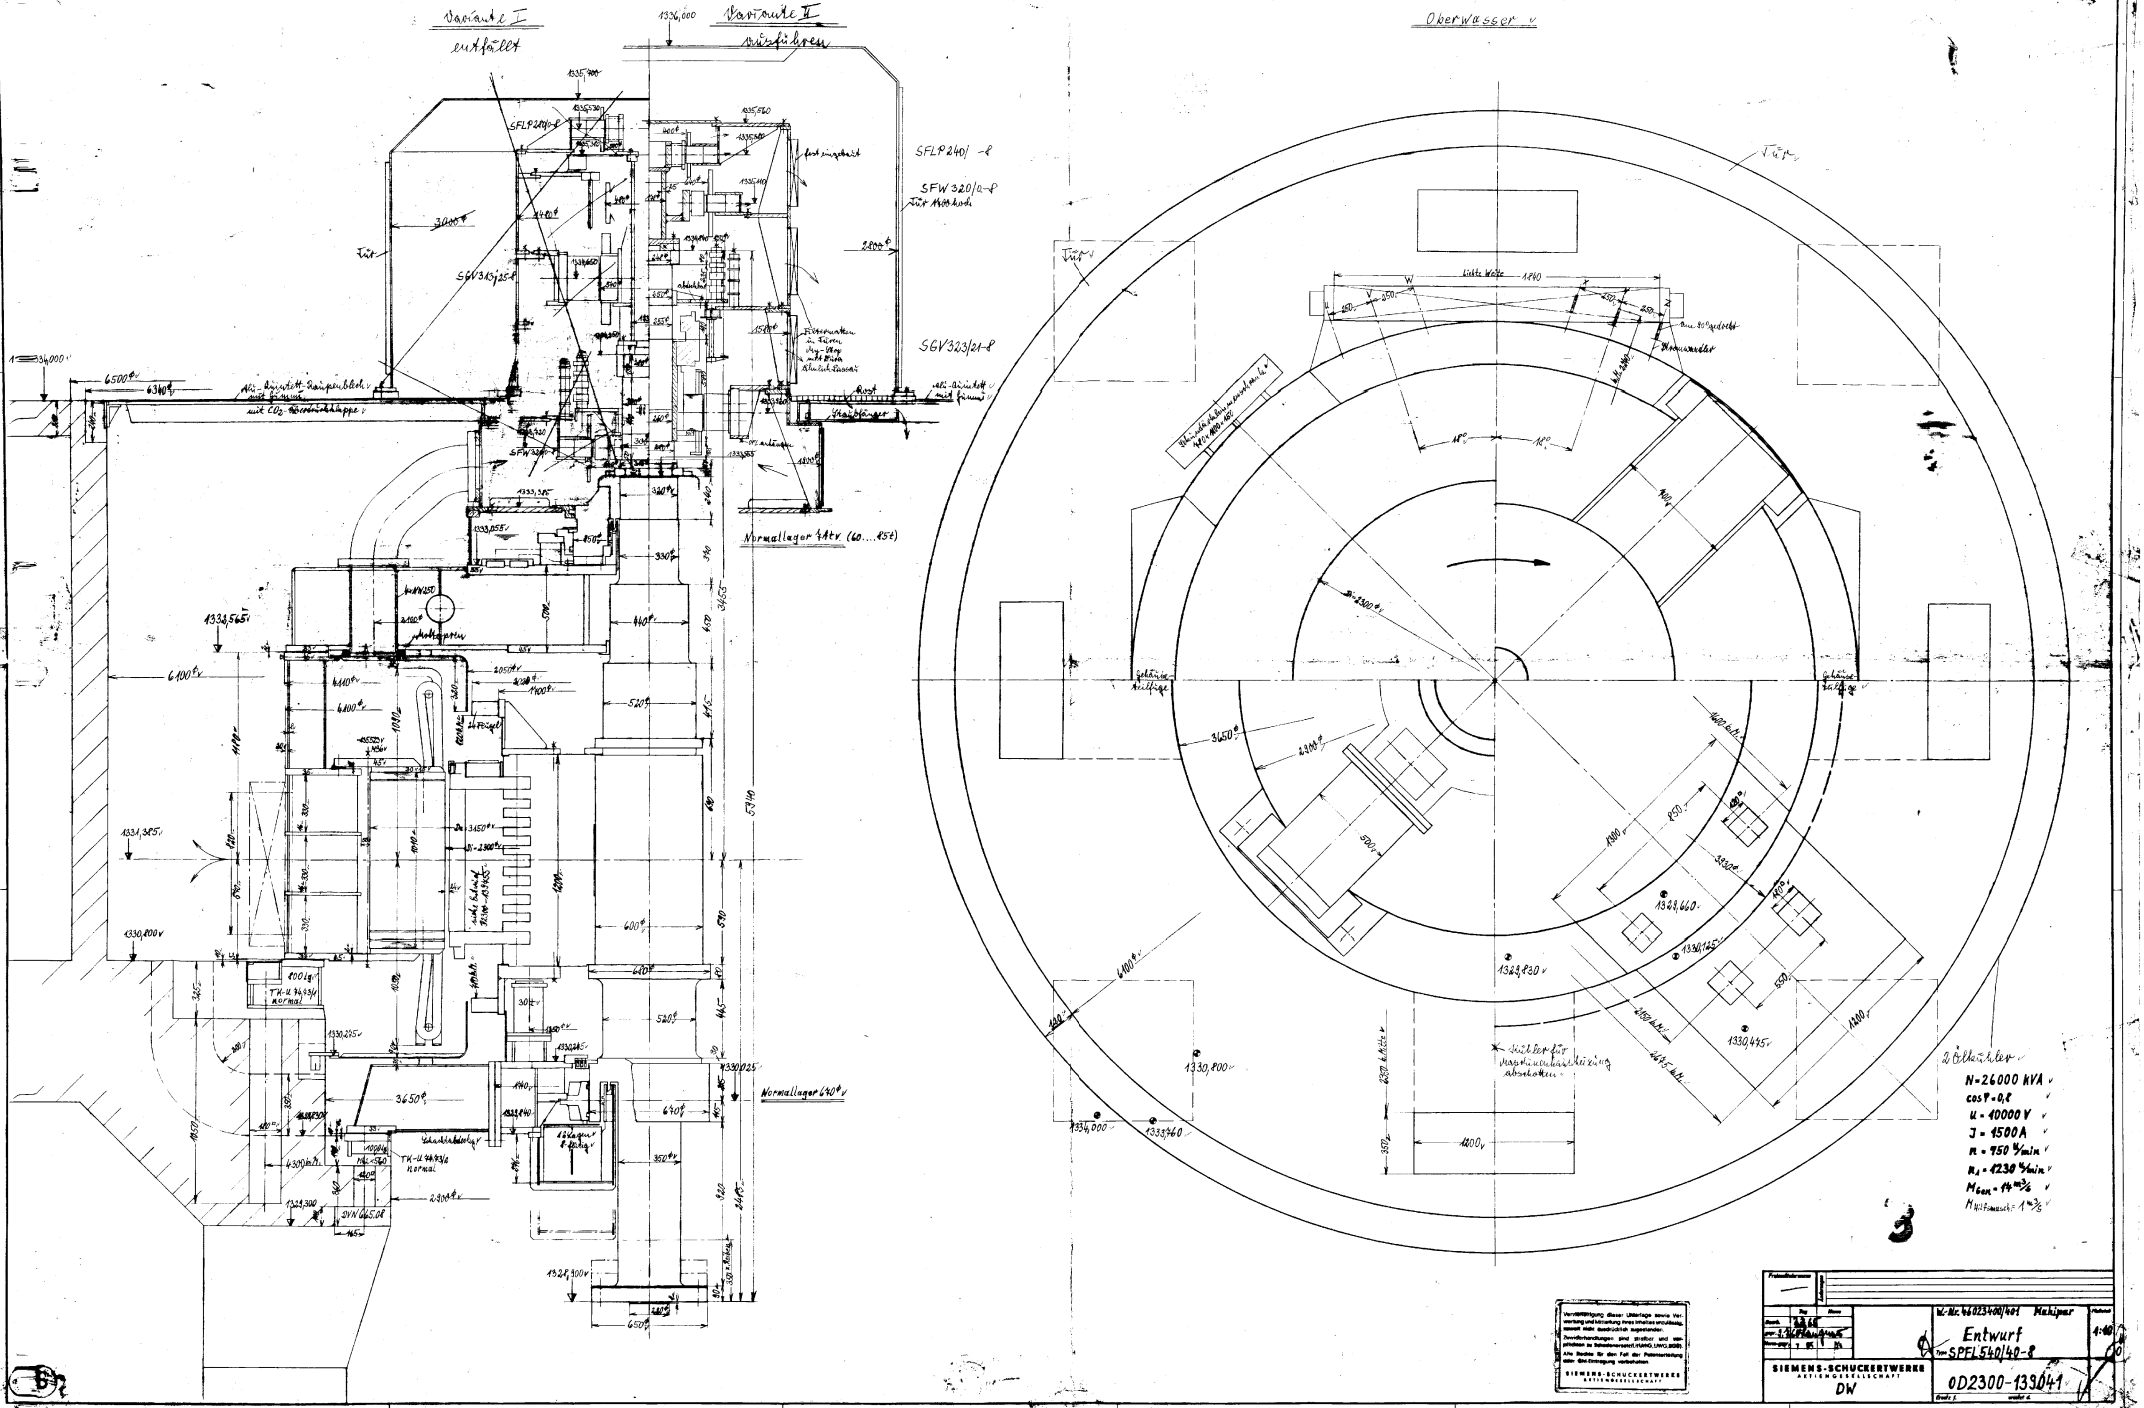
Variante I
entfällt
Variante II
ausführen
Oberwasser
SFLP 240/ -8
SFW 320/2-8
für Maschinenhaus
SGV 323/21-8
SGV 345/25-8
Normallager 440 (60...45t)
Normallager 640
Tür
Lichte Weite 1440
Schaltschränke
Schaltschränke für Hydraulikaggregatsteuerung abnehmen
2 Erregerlaufräder
N = 26000 kVA
cos φ = 0,8
U = 10000 V
I = 1500 A
n = 750 1/min
n_s = 1230 1/min
M_Gen = 14 m³/s
M_Turbine = 14 m³/s
Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft
DW
Entwurf
Typ SPFL 540/140-8
OD2300-139041
1:10