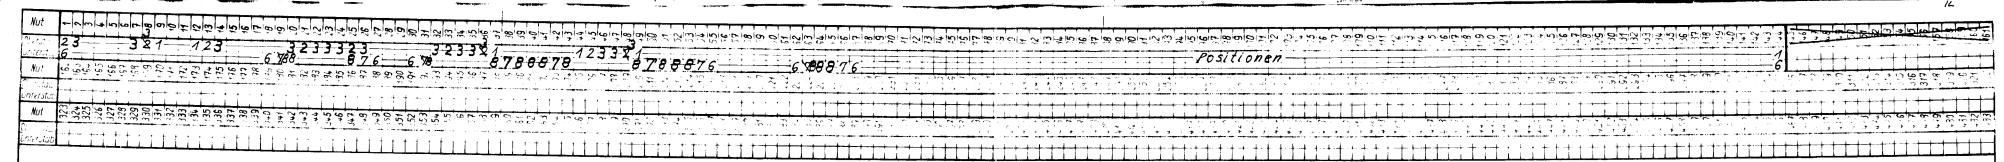

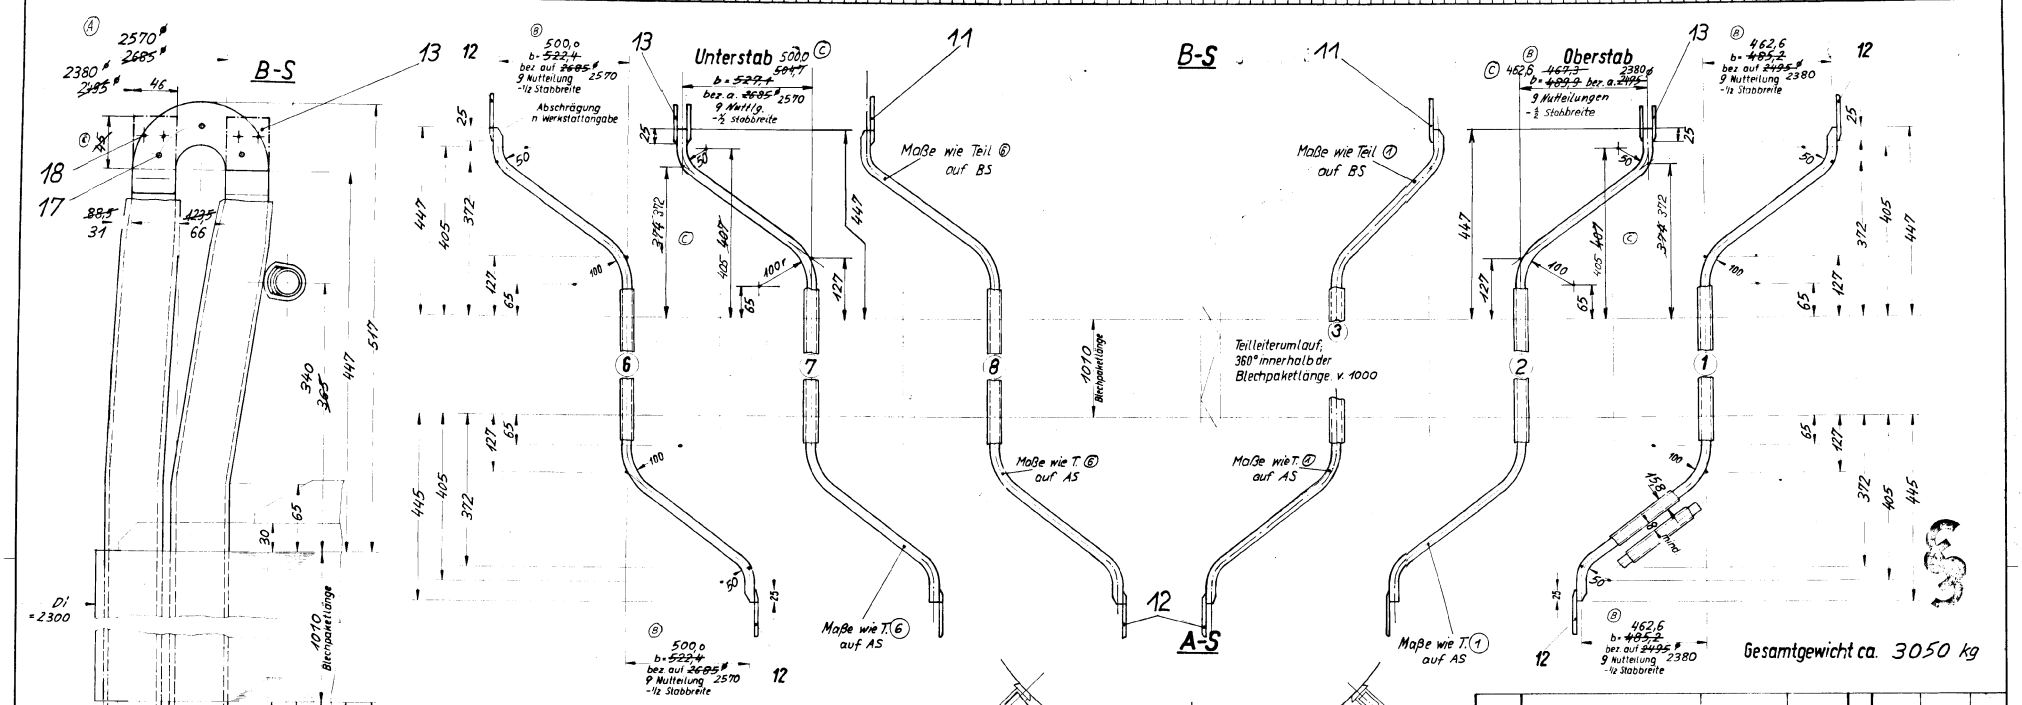

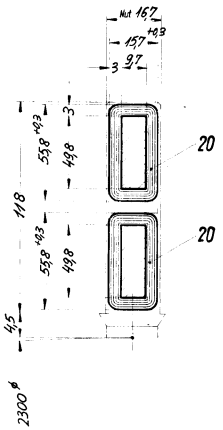

2-Stab-Wellenwicklung
Wicklungsbild TRS-W2790
Isolierstoff-Klasse B-SI
Isolierung nach RA 422/2 für 11 kV
Versteifung: KA.T22.D33
Glimmschutz AE

Spannung: 10 000 V
Strom: 1500 A
Prüfspannung:
Phase-Phase: 23 kV
Phase-Erde: 23 kV

Sämtliche Verbindungsstücke mit den Stäben hart verlötet.

Leiterlänge:
Oberstab: 257 cm
Unterstab: 262 cm

Stückzahl	Benennung	Abmessungen	Normblatt-Nr. Zeichnungs-Nr.	Werkstoff	Lfd. Nr.	Bemerkungen	Modell-Nr.	Fertigstückgewicht
n.B.	Stabisolierung	3 dick		Micalastik	20			1,1 kg/Stab
					19			
24 ~~144~~	Rohrniet	6×1×25	DT 620-24117		18			
946 ~~756~~	Rohrniet	6×1×16	DT 620-24117		17			
					16			
					15			
	Verbindungsstück		DT 712-		14			
24 ~~144~~	Verbindungsstück		DT 712-17583		13			0,14
504	Sichel	BH 45×6	DVN 712.51		12			0,41
60	Sichel	45×6	DT 712-37557		11			
	Unterstab				10			
	Unterstab				9			
30	Unterstab				8			
6 ~~36~~	Unterstab			E-Cu	7	f. Umleitung u. Stabverbind.		
108	Unterstab				6	Normalstäbe Σ 1310		
		2 Teilleiter nebeneinander			5			
	Oberstab	18 Teilleiter übereinander			4			
30	Oberstab	bl.: 4,5×2,4			3			
6 ~~36~~	Oberstab	isol.: 4,7×2,6		E-Cu	2	f. Ausleitung u. Stabverbind.		
108	Oberstab				1	Normalstäbe Σ 1280		

Fremdabfuhrenzen

Änderungen: (A) Abkröpfung der Wicklung geändert, dadurch div. Maßänderungen. 5.7.65 Thiem
(B) Änderung des Bogenmaßes an Ober- u. Unterstab. (durch Änderung der Abkröpfung aus (A)). 12.8.65 Thiem
(C) Teil 3, 8 u. 11 zugef. Stückzahl von T. 2, 7, 13, 17, 18, Schema u. Abkröpfung von T. 2 u. 7 geänd. 7.11.65 Thiem

Stückzahlen f. eine Masch.

Bearb. 17.5. Thiem
gepr. 63
Norm.-gepr. 24.5.65

W.Nr. 46 023400/01 Mahipar
Ständerwicklung B-Z
Type SPFL 540/40-8

Maßstab 1

SIEMENS-SCHUCKERTWERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
Dynamowerk

1 D2343-139075

Ausführung Bauart

Thiem 3556

Blankett D2343-107010 14.6.61 fol. 6 W/T